




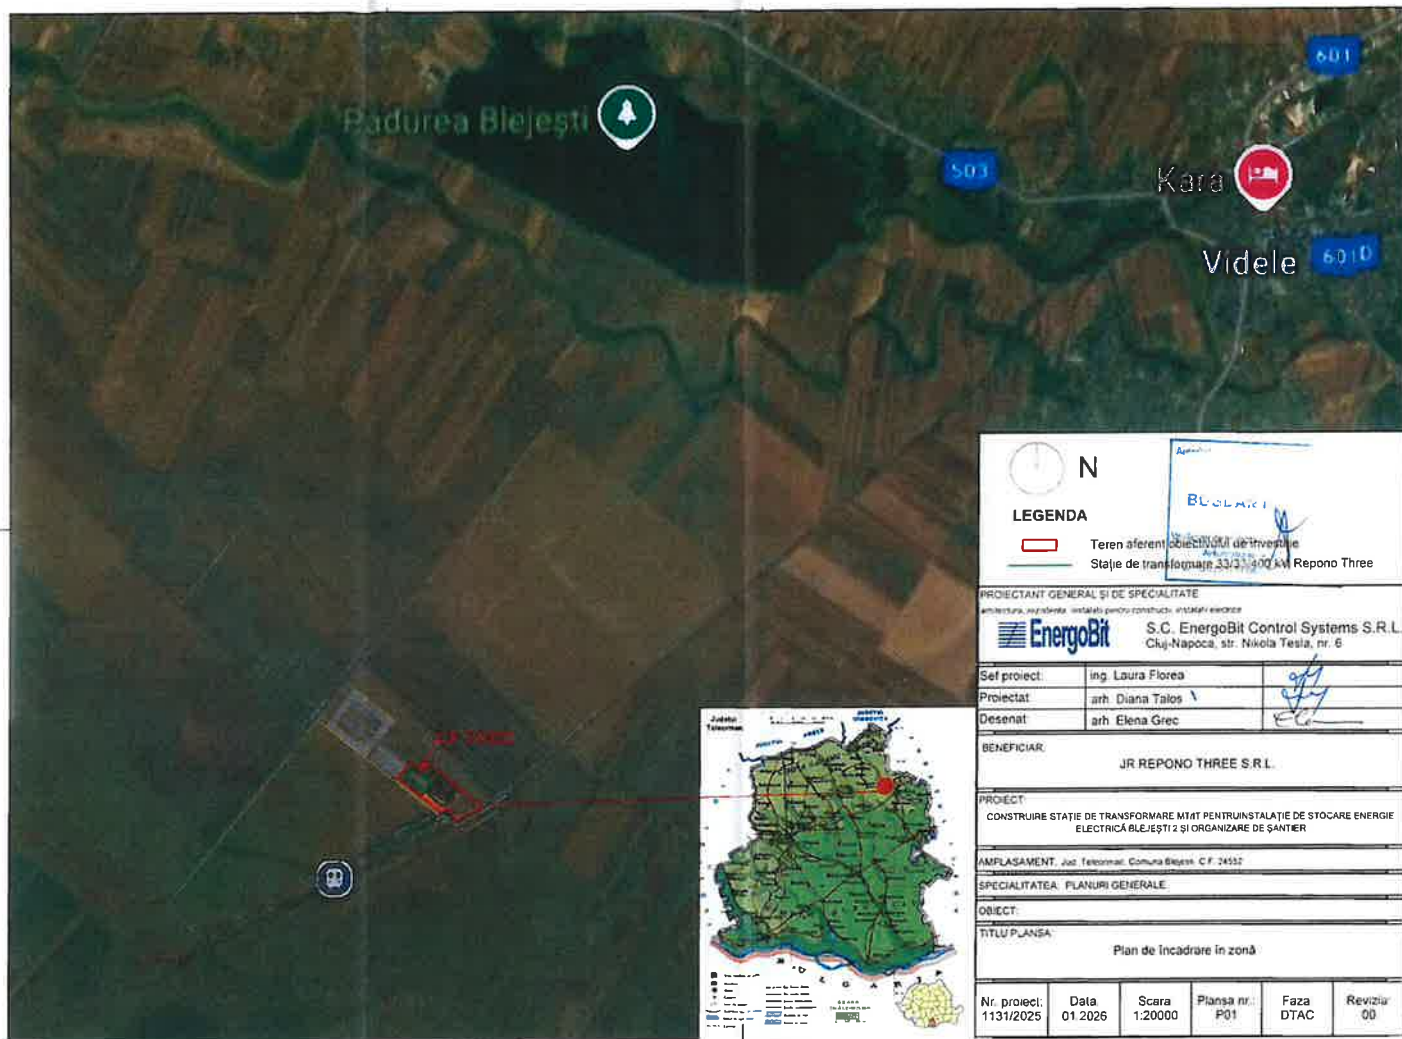

Cota ±0.00 = 109.55

Categoria de importanta a constructiei: C
Clasa de importanta a constructiei: I

Caracteristici zonale:
- Viteza caracteristica a incarcarii din zapada pe sol: $s_k = 2.0 \text{ kN/m}^2$
- Viteza caracteristica a incarcarii din zapada pe acoperis: $s_k = 0.5 \text{ kN/m}^2$
- Valoarea de varf a acceleratiei terenului: $a_T = 0.25$, $T_c = 1.8 \text{ s}$

NOTA:

Prezenta plansa se va folosi doar pentru documentatia tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Construire si nu este valabila pentru executie. Lucrarile de executie se vor realiza in conformanta cu proiectul tehnic, detaliile de executie si caietele de sarcini aferente.

LEGENDA

Linia de proiectare	
Teren aferent obiectului de investitie	
C.F. nr. 24552, S-65483mp	
Limita incinta, imprejurare propusa	
Stiepe de transformare 33/3400 KV	
Suprafata stiepe 8250mp	
Nu este permis construirea	
Nu este permis construirea documentati	
LES 400KV proiectata	
Nu este permis construirea documentati	
Zona de siguranta 35 m	
Stiepe de transformare 33/3400 KV	
Acces auto, pietonal - Stiepe de transformare	
Acces cladiri propuse	
Cladiri de comanda propuse	
Cladiri medii tensiune propuse	
Suprafata asfaltata (cerc, auto)	
Suprafata asfaltata (cerc, pietonal)	
Suprafata verde	
Cladiri de ingere cabluri	



PROIECTANT GENERAL SI DE SPECIALITATE

PROIECTANT GENERAL: S.C. EnergoBit Control Systems S.R.L.

PROIECTANT DE SPECIALITATE: S.C. EnergoBit Control Systems S.R.L.

PROIECTANT DE SPECIALITATE: S.C. EnergoBit Control Systems S.R.L.

PROIECTANT DE SPECIALITATE: S.C. EnergoBit Control Systems S.R.L.

PROIECTANT DE SPECIALITATE: S.C. EnergoBit Control Systems S.R.L.

PROIECTANT DE SPECIALITATE: S.C. EnergoBit Control Systems S.R.L.

PROIECTANT DE SPECIALITATE: S.C. EnergoBit Control Systems S.R.L.

PROIECTANT DE SPECIALITATE: S.C. EnergoBit Control Systems S.R.L.

PROIECTANT DE SPECIALITATE: S.C. EnergoBit Control Systems S.R.L.

PROIECTANT DE SPECIALITATE: S.C. EnergoBit Control Systems S.R.L.

PROIECTANT DE SPECIALITATE: S.C. EnergoBit Control Systems S.R.L.

PROIECTANT DE SPECIALITATE: S.C. EnergoBit Control Systems S.R.L.

PROIECTANT DE SPECIALITATE: S.C. EnergoBit Control Systems S.R.L.

PROIECTANT DE SPECIALITATE: S.C. EnergoBit Control Systems S.R.L.

PROIECTANT DE SPECIALITATE: S.C. EnergoBit Control Systems S.R.L.

PROIECTANT DE SPECIALITATE: S.C. EnergoBit Control Systems S.R.L.

PROIECTANT DE SPECIALITATE: S.C. EnergoBit Control Systems S.R.L.

PROIECTANT DE SPECIALITATE: S.C. EnergoBit Control Systems S.R.L.

PROIECTANT DE SPECIALITATE: S.C. EnergoBit Control Systems S.R.L.

PROIECTANT DE SPECIALITATE: S.C. EnergoBit Control Systems S.R.L.

PROIECTANT DE SPECIALITATE: S.C. EnergoBit Control Systems S.R.L.


PROIECTANT DE SPECIALITATE: S.C. EnergoBit Control Systems S.R.L.

PROIECTANT DE SPECIALITATE: S.C. EnergoBit Control Systems S.R.L.

PROIECTANT DE SPECIALITATE: S.C. EnergoBit Control Systems S.R.L.


PROIECTANT DE SPECIALITATE: S.C. EnergoBit Control Systems S.R.L.

F0001 - F1 (8 m)

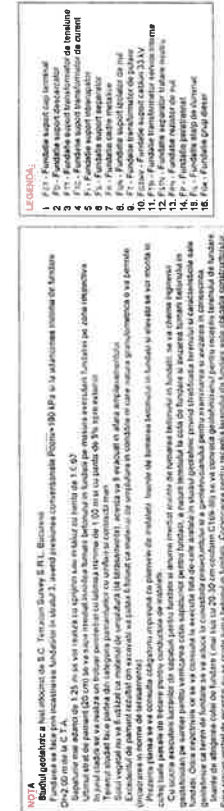


NOTA. Aceasta pânză este un extras din pânza (baza) se dată de școală. A această pânză se va folosi doar pentru demonstrarea de așezarea și încadrarea într-unu este valdă pentru școală. Lucrare de școală se vor realiza în cadrul școlii cu pânza (baza) dată de școală și capătul de școală. Așezarea.

NOTA:
Categoriile de importanță: C
Clase de importanță: 1
Căminătorii zonale
- valoarea caracteristică a încercării din zăpada pe o $M=2.0$ (N/mm²);
- valoarea de referință a vîlului vîntului $q=0.5$ kN/m²;
- valoarea din vîlul a ecoulor în lărmuș: $q=0.25$, $T=1.0$ s.

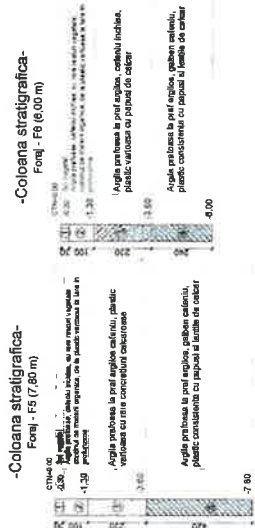Cola $\pm 0.00 = 109.55$ 

-760

[illegible]

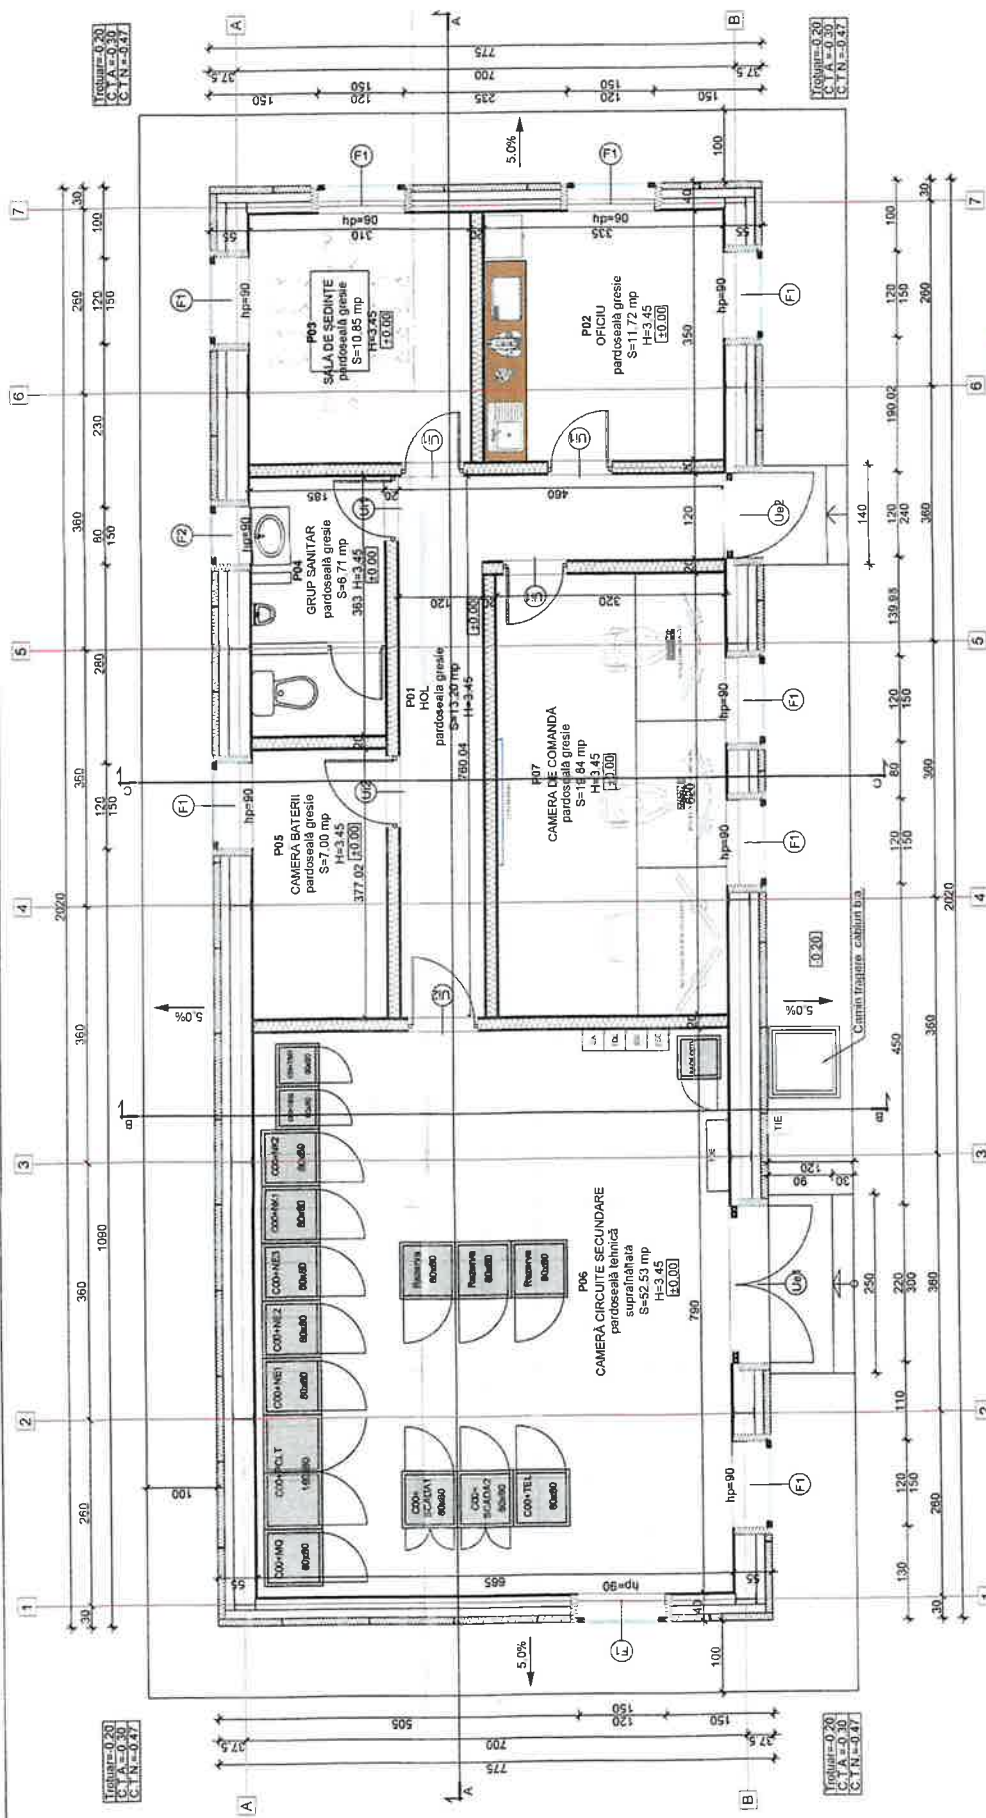

PROIECTANT GENERAL ȘI DE SPECIALITATE
S.C. EnergoBit Control Systems S.R.L.
Cuiuș Napoca, str. Nikola Tesla, nr. 6

Sei proiect: ing. Laura Florea
Proiectat: arh. Diana Toș
Desenat: arh. Elena Grec

BENEFICIAR: JR REPOIN THREE S.R.L.

PROIECT: CONSTRUIRE STĂTIE DE TRANSFORMARE MIT PENTRU ÎNSTALTAȚIE DE STOCARE ENERGIE E. ELECTRICE ÎN CĂȘTI 2 ȘI ÎNCĂLZIRE DE SĂNĂTATE

AMPLASAMENT: Jd. Târnăveni, Comuna Băgălaș CF. 26552

SPECIALITATE: ARHITECTURĂ

OBIECT: 1. CLĂDIRE DE COMANDĂ

TITLU PLANȘA: Plan parter

Nr. proiect: 1131/2025
Data: 01.2025
Scara: 1:50
Planșă nr.: A1-01
Faza: DTAC
Revizie: 00




Detaliu încăperii	S (mp)
-P01 Hol	13.20mp
-P02 Olăru	11.72mp
-P03 Sală din sedințe	10.25mp
-P04 Grup sanitar	6.71mp
-P05 Camera baterii	7.00mp
-P06 Camera circulație secundară	52.53mp
-P07 Camera de comandă	18.84mp
Total S. parter	136.45mp
Total S. proiect	156.55mp
Total S. proiect	156.55mp

Cota ±0.00 = 109.55

Categoria de importanță a construcției: C
Clasa de importanță a construcției: I
Nivel de stabilitate la incendiu: II

Caracteristici zonale:
- valoarea caracteristică a încălzirii din zăpadă pe sol: $s_{s,0.2} = 0.3 \text{ m}$
- valoarea de referință a vitezei vântului: $v_{ref,0.2} = 15 \text{ m/s}$
- valoarea de vânt la accelerarea terenului: $a_{ref,0.25} = 1.5$

NOTA:
Prezenta planșă se va folosi doar pentru documentația tehnică pentru obținerea autorizației de Construcție și nu este valabilă pentru execuție. Lucrările de execuție se vor realiza în conformitate cu proiectul tehnic, detaliile de execuție și caietele de sarcini aferente.

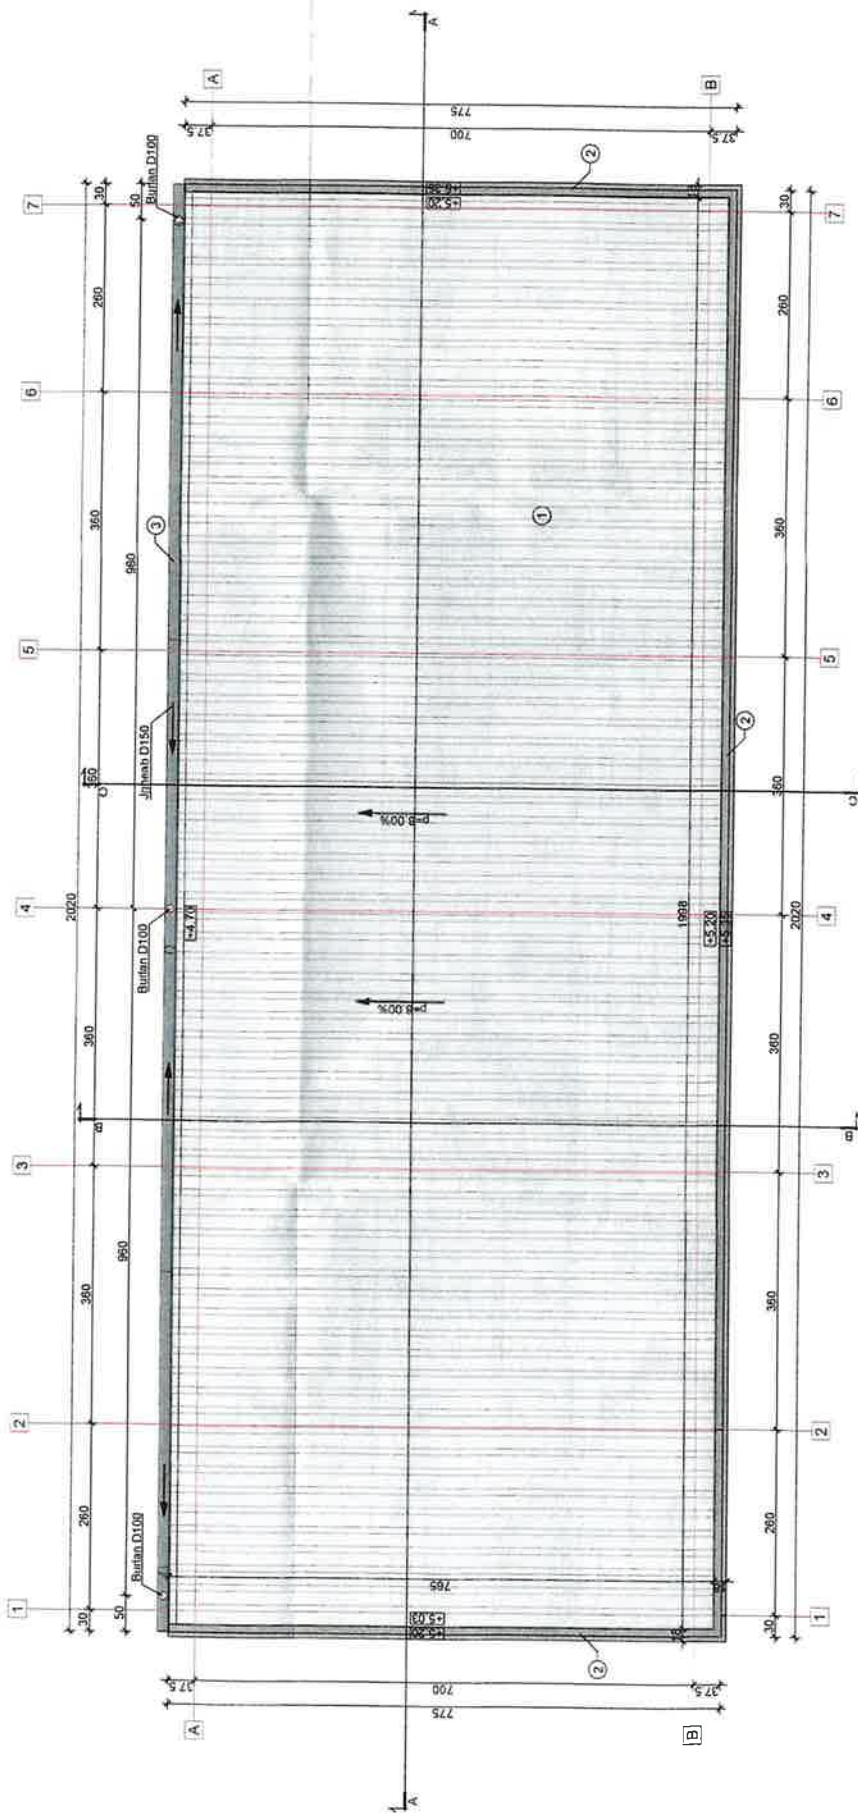

Cota $\pm 0.00 = 109.55$

Categoria de importanta a constructiei: C
Clasa de importanta a constructiei: I
Nivel de stabilitate la incendiu: II

Caracteristici zonale:
- valoare de calcul a sarcinii de zăpadă: $s_k = 2.0 \text{ kN/m}^2$
- valoare de calcul a sarcinii de vânt: $w_k = 0.35 \text{ kN/m}^2$
- valoare de calcul a accelerației terenului: $a_g = 0.25g$, $T_d = 1.5s$.

NOTA:
Prezentă planșă se va folosi doar pentru documentația tehnică pentru obținerea Autorizației de Construcție și nu este valabilă pentru execuție. Lucrările de execuție se vor realiza în conformitate cu proiectul tehnic, detaliile de execuție și cotele de sarcini aferente.



PROIECTANT GENERAL ȘI DE SPECIALITATE:
arhitectura, ingineria, proiectarea, studiul de fezabilitate
Energobit
S.C. Energobit Control Systems S.R.L.
Cluj-Napoca, str. Nicolae Testa, nr. 6

Sar proiect: Ing. Laura Florea
Proiectat: arh. Diana Talos
Desenat: arh. Elena Grec
BENEFICIAR: JR REPONO THREE S.R.L.

PROIECT
CONSTRUCȚIE STĂTIE DE TRANSFORMARE ALEZ. PENTRU INSTALAȚIE DE STOCARE ENERGIE
ELECTRICĂ ÎN SISTEMUL DE TRANSMISIE DE CURENT ALTERN

AMPLASAMENT: Jud. Teleorman, Comuna Bănești, C.F. 3002

SPECIALITATE: ARHITECTURĂ

OBIECT: CLADIRE DE COMANDĂ

TITLU PLANȘA: Plan învelitoare

Nr. proiect:	Data:	Scara:	Planșă nr.:	Faza:	Revizii:
1131/2025	01.2028	1:50	A1-02	DTAC	00

Architectural floor plan of a building with three rooms: CAMERA CIRCOLARE SECONDARIA (Circular Room Secondary), CAMERA PRIMA (First Room), and SALA DE SCENTE (Scenic Room). The plan includes dimensions, room numbers (P03, P01, P02), and various structural and furniture symbols.

Architectural floor plan of the first floor (P1) of a building. The plan shows a large central hall (HOL) with a staircase (R07) and a room (CAMERA DE COMANDA). To the right of the hall is a room (CAMERA BATERII) with a staircase (R08). The plan includes various dimensions and labels for structural elements and rooms.

Labels and dimensions on the plan:

- Top left: 4.5.35
- Top right: 0.20
- Right side: 0.50
- Bottom right: 0.20
- Bottom left: 4.70
- Room labels: R07 HOL, R08 CAMERA BATERII, R07 CAMERA DE COMANDA
- Structural labels: C, E, F
- Dimensions: 1.4.70, 0.20, 0.20, 0.20

Categoría de importancia a constructos C

Caracteristicii zărilor:
 valoarea caracteristică a încălzirii din zărisca nu este mai mică de 20 kN/mm²

- valoarea de referință a vitezei variabile; $q_p=0,5$ adimensional;
- valoarea de varf a accelerației terenului; $a_p=0,25g$, $T_c=1,6s$

NOTA

obținerea Autorizației de Construcție și nu este valabilă pentru
uzul curent. Lucrările de execuție se vor realiza în conformitate cu

LEGENDA

- Plăcușele lemnice supraîncălzite 70 cm
 Sapele protejete beton 5 cm
 Placă b.a. 15 cm
 Hidroizolație membră bimatricială
 Beton de egalizare 5 cm
 Folie PE
 Strat de pietriș compactat 15 cm
 Umplutura compactată
 Diferența de nivel cu fața mării (măsurată la cote)

3. Ansatz | paradosso - große
sach helfen
peine der beiden annah - 5cm
helfen | paradosso - große
beim die egalize - 5cm

- Investitoare din penouri sandwich 10 cm
- Structura metalica sustinergmentouri
- Peris tip Z200 - profil alburizat zinc
- Moctamini - 3148x80x5

- Înălțimea din panouri este de 10 cm
- Structura metalică sustinere panourilor
- Panou tip Z200 - profil albastru zinc
- Grinzi metalice IPE270

- *Giridia b.s.*
- *Hydractinia* - meduza imortală
- *Trematoda gelatin* - extrud 5 cm
- *Polaca tinctoria* - lăc
- *Urolophus compacta*

- Plante des parties suspectes
- Brochure médicale aux parents
- Fiche G123 - Indicateurs de R
- Saisie médicales IPED30
- Incidents ou décès du patient

- Fumigati intinseși (diagnoza: nervoasă, gripă)
- Pentru cu uleiuri menale de 20 cm, cu trăsătură la linia la vârstă și pe cel al 2-3 zile din gât-afară la fiecare parte
- Pentru intinseși (diagnoza: nervoasă, gripă)



INDICANT GENERAL DE SPECIATE

EnergoBit
S.C. EnergoBit Control Systems S.R.L.
Culmine, str. Erika Tassi n. 6

— *Abstracts* —

Ref project:	ing. Laura Filippa	44
--------------	--------------------	----

Product:	with Quasi Taper
----------	------------------

Demond	with Elana Gies	12-2
--------	-----------------	------

MENTE FUGAR

JR REPO NO THREE S.R.L.

1992

CONSTRUCTIUNE STATICE DE TRANSFORMARE ATRIT PENTRU INSTALATIE DE STOCARE ENERGIE

ELECTROLUX ELEGIANTI 2 IN ORGANIZZAZIONE DEI MANUTENI

© 2009 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 265: 387–395

CONCETTA ALBERTINI

Source: *Journal of the American Medical Association*, 2000; 284: 1021-1025.

© 2001 by Blackwell Science Ltd

Sediunea A-A Sediunea B-B Sediunea C-C

Abstract—The purpose of this study was to determine the effect of a 10-week training program on the surface electromyography (EMG) of the neck and shoulder muscles in a group of female volleyball players. The EMG of the neck and shoulder muscles was recorded during the performance of volleyball-specific tasks. The results showed that the EMG of the neck and shoulder muscles decreased significantly after the 10-week training program. This suggests that the training program was effective in reducing the EMG of the neck and shoulder muscles. The results also showed that the EMG of the neck and shoulder muscles increased significantly after the 10-week training program. This suggests that the training program was effective in increasing the EMG of the neck and shoulder muscles. The results of this study have implications for the development of training programs for female volleyball players.

Donor	Year	Amount	Project	Comments
...	...	...	...	...

Nr. protode	Data	Scara	Planul nr.	Plan	Notari
1131/2025	01.2026	1:50	A1-03	DTAC	00

--	--	--	--	--	--

Technical drawing of the exterior elevation of a building facade, labeled "FACIADA SUL-EST". The drawing shows a wall with horizontal wooden planks and three windows. The windows are labeled (1), (2), and (3). Dimensions are provided for the windows and the overall facade. The drawing is oriented vertically, with the top of the facade at the bottom of the image.

Dimensions (from top to bottom):


- Window (1): 1.25m (width), 1.00m (height)
- Window (2): 1.25m (width), 1.00m (height)
- Window (3): 1.25m (width), 1.00m (height)
- Overall facade height: 3.35m
- Overall facade width: 4.70m

[illegible]

Technical drawing of a roof structure (FATADA SUB-VEST). The drawing shows a side elevation of a roof with two skylights. Dimensions are provided in meters (m) and centimeters (cm). The roof slope is indicated as 1:10. The drawing includes labels for components such as 'FATADA SUB-VEST' and 'FATADA SUB-VEST'.

Prezenta planşa se va folosi doar pentru documentaţia tehnică pentru obţinerea Autorizaţiei de Construcţie şi nu este valabilă pentru cercetare. Lucrările de proiect se vor realiza în conformitate cu proceduri tehnice, detaliile de execuţie şi costurile de sarcini diferite.

[illegible][illegible]

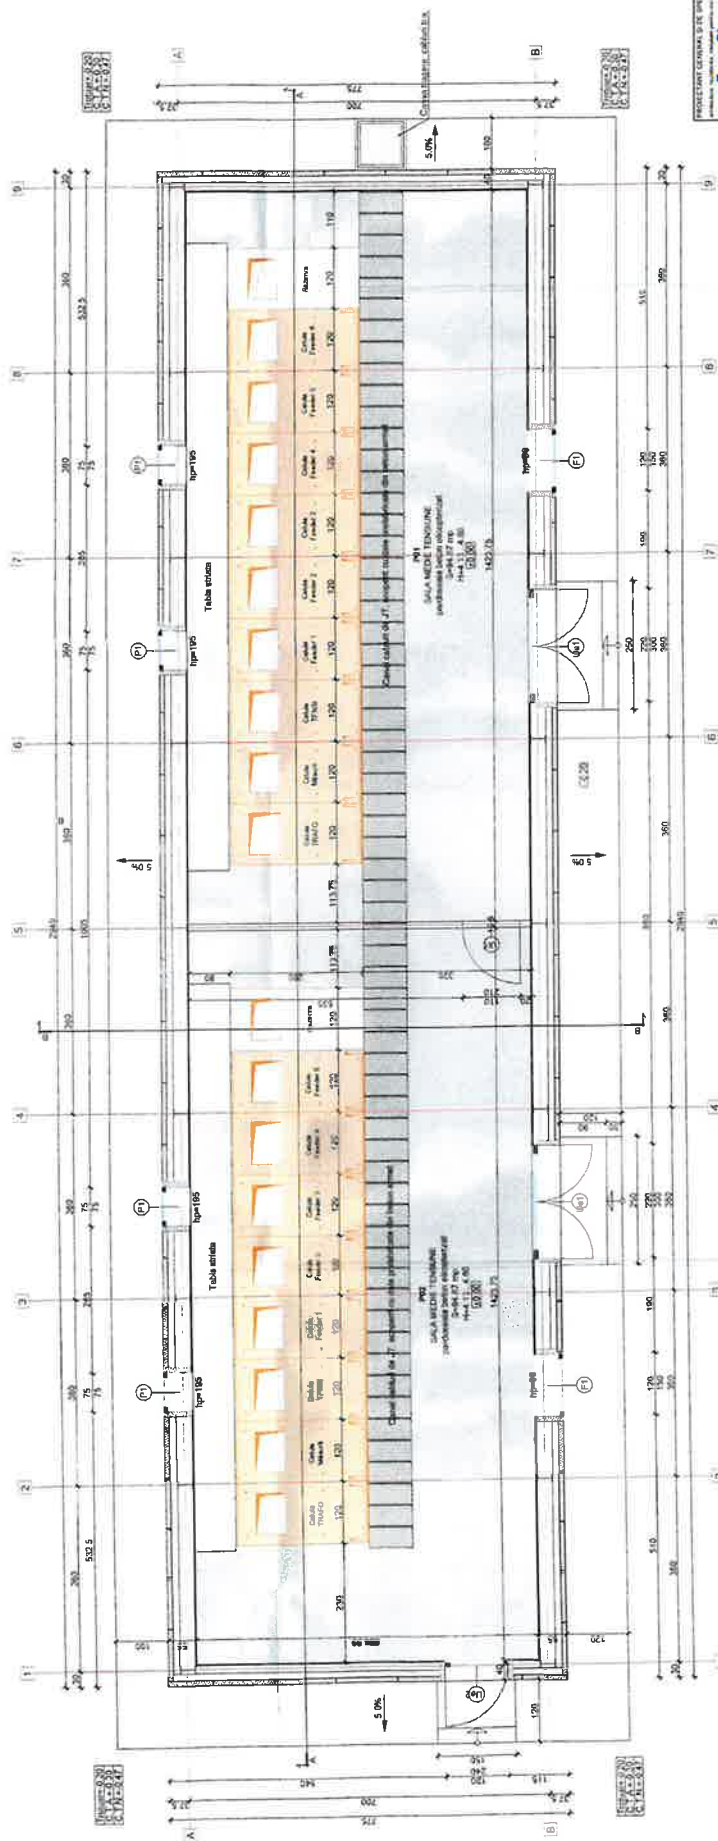

Cola $\pm 0.00 = 100.55$

Categorie de importanță a construcției: C
Clasă de importanță a construcției: I
Nivel de stabilitate la incendiu: I

Caracteristici tehnice:
- Valoarea caracteristică a rezistenței la tracțiune a betonului: $f_{ctk} = 2.0 \text{ MPa}$
- Valoarea caracteristică a rezistenței la compresiune a betonului: $f_{cd} = 17.0 \text{ MPa}$
- Valoarea caracteristică a rezistenței la tracțiune a oțelului: $f_{ctk} = 235 \text{ MPa}$
- Valoarea caracteristică a rezistenței la compresiune a oțelului: $f_{cd} = 355 \text{ MPa}$

NOTA

Proiectul este în conformanță cu prevederile din SR EN 1992-1-1 și SR EN 1993-1-1. Proiectul este în conformanță cu prevederile din SR EN 1992-1-1 și SR EN 1993-1-1. Proiectul este în conformanță cu prevederile din SR EN 1992-1-1 și SR EN 1993-1-1.



PROIECT DE CONSTRUCTII
S.C. Energetici Control Systems S.R.L.
Cămin, Iași, România

Proiectant: Ing. Laura Florescu
Verificat: Ing. Doru Tăbăc
Desenat: Ing. Elena Găvruta

BRUȘCAN
JR REPUBLICA ROMÂNIA

CONTRACTUL DE TRACȚIUNE
ELECTRICĂ ÎN SISTEMUL DE TRACȚIUNE
ELECTRICĂ ÎN SISTEMUL DE TRACȚIUNE

PROIECT DE CONSTRUCTII
S.C. Energetici Control Systems S.R.L.
Cămin, Iași, România

PROIECT DE CONSTRUCTII
S.C. Energetici Control Systems S.R.L.
Cămin, Iași, România

PROIECT DE CONSTRUCTII
S.C. Energetici Control Systems S.R.L.
Cămin, Iași, România

PROIECT DE CONSTRUCTII
S.C. Energetici Control Systems S.R.L.
Cămin, Iași, România

Architectural drawing of the north elevation of the facade. The drawing shows a long, narrow structure with a corrugated metal roof. The facade is composed of several vertical panels, each with a small square window. The drawing includes dimensions and labels for various components.

Labels and dimensions:

- Top left: 1.5.23
- Top right: 1.4.20
- Bottom left: 1.4.20
- Bottom right: 1.4.20
- Left side: 1.4.20
- Right side: 1.4.20
- Center: 1.4.20
- Bottom center: 1.4.20

Cola $\pm 0.00 = 100.55$

Categoria de impelanti e constructii C
Cursa de importanta a constructiilor
Cursa de stabilizare la incalzire

Chactomys zeyheri

villosa callosities e manchas em espada de luz 10.2 x 0.3 mm;
variação de telúrio a selenio 10.0-10.5 mm;
manchas de luz e manchas de fundo 10.2 x 0.3 mm.

1070

Nazionalità germanica, si va allora disseminando per tutta l'area periferica dell'intera Autorità dei Comuni, si va anche estendendo perfino a Cadei. L'arrivo di questo si va allora incorporando in un insieme di risorse locali, diremmo di specie che si vanno a unire in un unico

W00130237

- [illegible]

[illegible]

Polymers) 19

10024

187

Clinical

1997

Abstract

On August 1, 1997, the following information was received from the Department of Health and Human Services:

DAVID

1000


1970-1971

[illegible]

1

5/1/2025

1

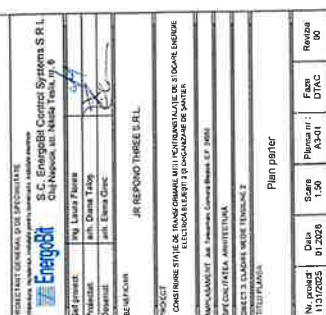

Donor	Age (yr)
101	54
102	34
103	34
104	27
105	27
106	27

Cola + 0.00 = 109.55

elección de importancia a construir:

nivel de estabilidad la incendio: 1

Characterized zone:

valoarea calitatii: a mical sau un zepeda pe tot.

valoarea de vînt a accelerației totenului: $1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10$

CTA

procură plăcută se va folosi doar pentru documenta tehnică pentru

Planes Autorizados de Comercio al por Menor

proiectul tehnic, detaliile de execuție și calculul de sarcini atuante

100

[illegible][illegible]

NOTA
Prezența planșei se va face doar pentru documentația tehnică pentru obținerea Autorizației de Construcție și nu este valabilă pentru executie. Lucrările de execuție se vor realiza în conformitate cu proiectul tehnic, detaliile de execuție și celele din sarcina aferentă.

- Finisaj interior (zugrăvire la luncușă, glet)
- Peretele cu schelet metalic de 12-50 cm, cu izolație termică la interior și placat cu 2 placi din gips carton ignifuge pe fiecare parte
- Finisaj interior (zugrăvire la luncușă, glet)

[illegible]

11596



Classe de importância a considerar: C
Classe de importância a considerar: I

Caratteristiche tecniche

2014

obtinere autem de
estate laici de
procuratore de

- [illegible]

1




1

[illegible]

PLAN FUNDATII

Scara 1:50

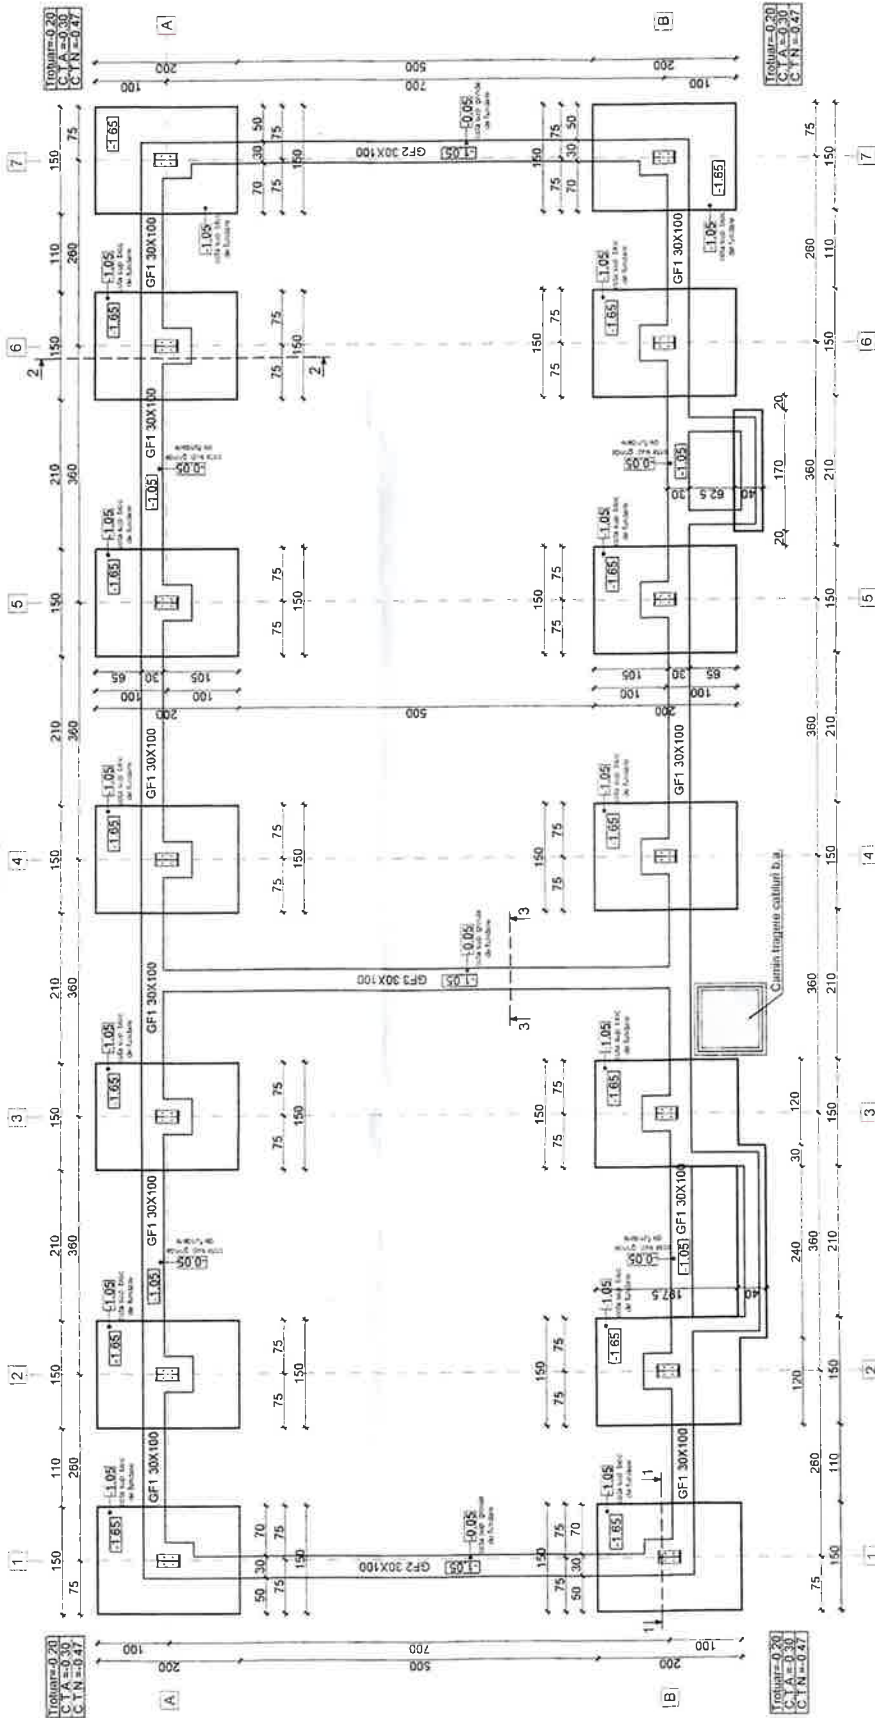

NOTA:
Studiu geotehnic a fost efectuat de S.C. Terracon Survey S.R.L., Bucuresti.
Fundarea se face pe incalzirea fundatiilor in stratul 3, avand presiunea conventionala $P_{conv}=190 \text{ kPa}$ si la adancimea minima de fundare $D=2.00 \text{ m}$ de la C.T.A.
Saturatie mai arata de 1.25 m se vor realiza cu sprijinul sau in taluz cu panta de 1:0.67.
Utilitatii din parter (20 cm) se va realiza imediat turnarea betonului in fundatii pe masura executarii fundatiilor pe zona respectiva.
In jurul cladirii se va realiza un toluar perimetral cu latimea minima de 1.00 m si cu panta de 5% spre exterior.
Terenui cladirii se va realiza din categoria panaturilor cu unitati si contracti mari.
Solutiile de panaturii nu se vor utiliza din categoria panaturilor cu unitati si contracti mari.
Excedentul de panaturii din cadrul terenului (la terasament), acesta va fi evitat in afara amplasamentului.
Incalzirea de panaturii din cadrul terenului (la terasament), acesta va fi evitat in afara amplasamentului.
Prezentarea planului se va realiza obligatoriu impreuna cu planurile de instalatii.
Inainte de turnarea betonului in fundatii si elevatii se vor monta in cofraj toate piesele de trecere pentru conductele de instalatii.
Cu ocazia executiei lucrarilor de sapaturi pentru fundatii si anume imediat inainte de turnarea betonului in fundatii, se va realiza ingineria geotehnic pe santier pentru verificarea cotei sapaturilor pentru fundatii, a naturii terenului la cota de fundare si ancorea unitatii betonului in fundatii. Oportunitatea se va constata la executia fazei de sapatura in studiul geotehnic privind stratificarea terenului si caracteristicile sale geotehnice ca teren de fundare se va aduce la cunoscuta proiectantului si a geotehnicului pentru evaluarea si verificarea cotei de fundare.
Inainte de atingerii cotei de fundare (mai sus cu 20-30 cm conform C103-88) se va convoca geotehnicul si consilierul de fundare.
Fara proces verbal de receptie nu se poate turna betonul in fundatii. Convocarea pentru receptia terenului de fundare este obligatorie constructiunii.

NOTA:
Acesta planasa este un extras din proiectul tehnic si detalia de executie. Acesta planasa se va folosi doar pentru documentarea de autorizare a lucrarilor investitiei si nu este valabila pentru executie. Lucrarile de executie se vor realiza in conformitate cu proiectul tehnic, detaliile de executie si calculul de sarcini aferente.

NOTA:
Acesta planasa se va cuil impreuna cu planasa P04 - Plan general amplasare fundatii.

Cola $\pm 0.00 = 109.55$

- Conditii de calitate:**
- Beton de epuizare: C12/15, X0, Dmax 32 mm
 - Beton armat
 - C20/25 - cușnet b.a., grinz b.a., placa b.a.
 - XC1, Dmax 16 mm
 - C30/37 - bloc de fundare b.a.
 - XC4, XF1, XF3 Dmax 16 mm
 - Olei
 - B500C
 - SPPB
 - Acoperirea cu beton com
 - 50 (mm) bloc de fundare, cușnet b.a.
 - 40 (mm) grinz de fundare b.a.
 - 25 (mm) placa b.a.

NOTA:
Categorie de importanta: C
Clasa de importanta: I
Caracteristici zonale:
- valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol: $s_k=2.0 \text{ kN/m}^2$
- valoarea de referinta a vitezei vantului: $v_{ref}=0.5 \text{ km/h}$
- valoarea de vart a acceleratiei terenului $a_{gR}=0.25g$, $T_e=1.0s$.



PROIECTANT GENERAL SI DE SPECIALITATE:
S.C. EnergoBit Control Systems S.R.L.
Cuiu-Napoca, str. Nikola Tesla, nr. 6

Sol proiect: Ing. Laura Florea
Proiectat: Ing. Mădăra Vasile
Desenat: Ing. Mădăra Vasile

BENEFICIAR: JR REPONO THREE S.R.L.

PROIECT: CONSTRUIRE STATION DE TRANSFORMARE PENTRU INSTALATIE DE STOCARE PARCURI ELECTRICE BULESTI SI ORGANIZARE DE SANTIER

AMPLASAMENT: Jud. Tulcea, Comuna Bărgău, C.F. 2402

SPECIALITATE: REZISTENȚĂ




OBIECT: CADRE DE COMANDA

TITLU: PLANASA

PLAN FUNDATII

Nr. proiect: 1131/2025
Data: 01/2026
Scara: 1:50
Faza: R1-01
Faza: DTAC
Revizor: 00

SECTIONEA 2-2
Scara 1:20

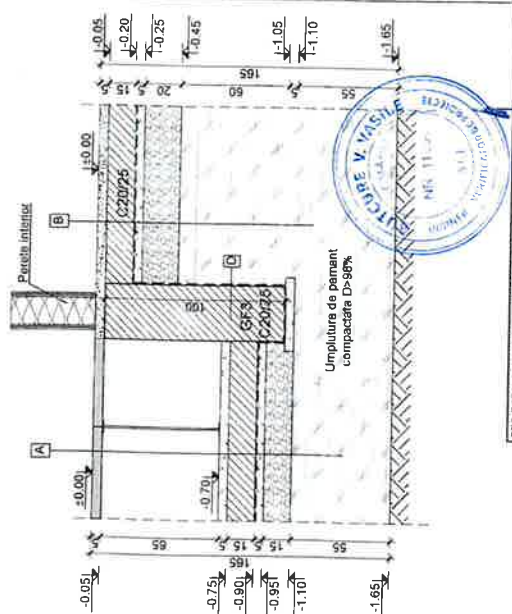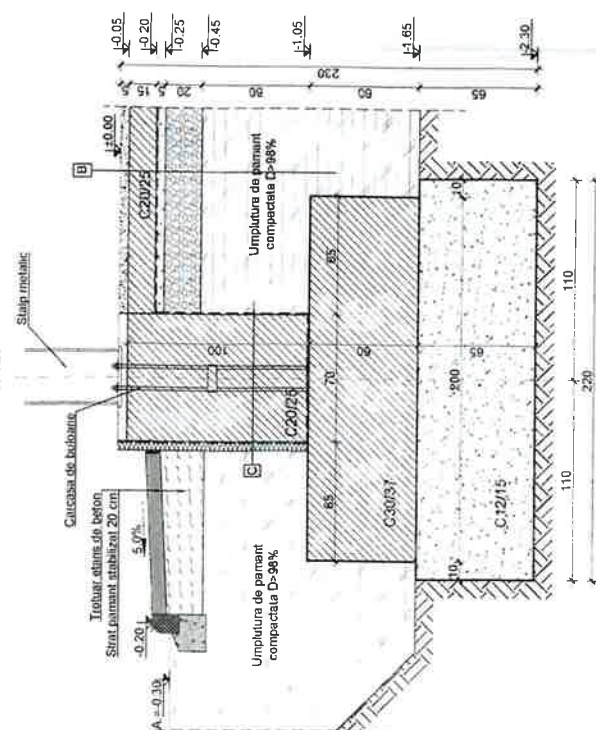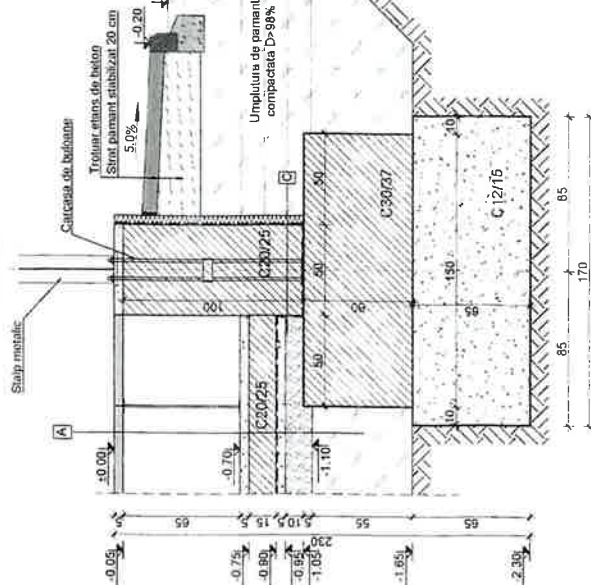

A

- Perdeșea tehnică supraînălțată 70 cm
- Spațiu de protecție beton 5 cm
- Placă b.a. 15 cm
- Hidroizolație membrana bituminosă
- Amorsă bituminosă
- Foliă HDPPE
- Ecran de izolare 5 cm
- Foliă HDPPE compactă 15 cm
- Umplutura de pământ compactată D=90%
- Teren natural

B

- Finisaj conform arhitectură 5 cm
- Placă b.a. 15 cm
- Hidroizolație membrana bituminosă
- Amorsă bituminosă
- Foliă HDPPE
- Ecran de izolare 5 cm
- Foliă HDPPE compactă 15 cm
- Umplutura de pământ compactată D=90%
- Teren natural

- Umplutura de pamant compactata D>96% - Hidroxizolatie bituminoasa - Anorasa bituminoasa - Umplutura de pamant compactata D>96%	• Grinda de fundatie b.a - Hidroxizolatie bituminoasa - Anorasa bituminoasa - Umplutura de pamant compactata D>96%
---	--

- Beton de uzilazare C12/15, X0, Dmax 32 mm
- Beton armat
 - C20/25: - cuzinet b.a., grinzi b.a., placa b.a. - X01, Dmax 16 mm
 - C30/37: - bloc de fundare b.a. - X04, XF1, XF3 Dmax 16 mm

• Otol:

• B500C
• SPpB

- Acoperirea cu beton C20m
- 50 [mm]: bloc de fundare, cuzinel b a
- 40 [mm]: gînz de fundare b a
- 25 [mm]: placa b a

NOTA

NOTA
Categoría de Importancia:

Clasa de importanta: I

Caratteristici zonale;

- valoarea caracteristică a in-

- valoarea de ieșire a vitei
- valoarea de varf a accelerației

TABLE 1. *Continued*

Cota $\pm 0.00 = 109.55$

 PROIECTANT GENERAL ȘI DE SPECIALITATE activitate: proiectare, instalare, puseu, construcții, evaluări electrice S.C. EnergoBit Control Systems S.R.L. Cluj-Napoca, str. Nikola Tesla, nr. 6		REZISTENȚĂ PROIECT CONSTRUCȚIE STABILE PENTRU INSTALAȚIE DE STOCARE ENERGIE ELECTRICĂ ÎNLEȘITĂ ȘI ORGANIZARE DE SÂNTATE AMPLASAMENT: Jud. Iași, com. Cămin, S.C. 2403 SPECIALIZAREA: REZISTENȚĂ OBIECT: 1. CLĂDIRE DE COMANDĂ TITLU PLANȘA	
Proiectat: ing. Laura Floarea	Desenat: ing. Mănoara VASILE	Beneficiar JR REPONO THREE S.R.L.	Revizit: 00
Nr. proiect: 1131/2025	Data: 01.2025	Planșa nr.: R1-02	Faza: DTAC




NOTA: Aceasta planina este un extras din proiectul tehnico si conţine de asemenea, Anexa planina la Ve (1) din listă pentru documentarea de autorizare a lucrărilor investitiei si nu este creată pentru executare. Lucrările de executie se vor realiza in conformitate cu proiectul definitiv. Nu trebuie să se facă nici o modificare la proiectul definitiv.

- **Cilindri di refrigerazione** C12/H5 X0 Dmax 32 mm
- **Batterie interne**
 - CG2P5 : cassetto b.a. gruppo b.a. - altezza b.a.
 - XC1 : Dmax 16 mm
 - C13U7 : bloc de transfert b.a.
 - MC4, XF1, XF3 : Dmax 16 mm
- **Olio**
 - B500C
 - SP8B
- **Accessori per lubrificare**
 - 100 g/litro : SACO de lubrifiant, cavitato b.a.
 - 40 g/litro : spray grout de lubrifiant b.a.
 - 20 g/litro : pulvér b.a.


Cola ±0 00 = 109 55

[illegible]

Scara 1:20

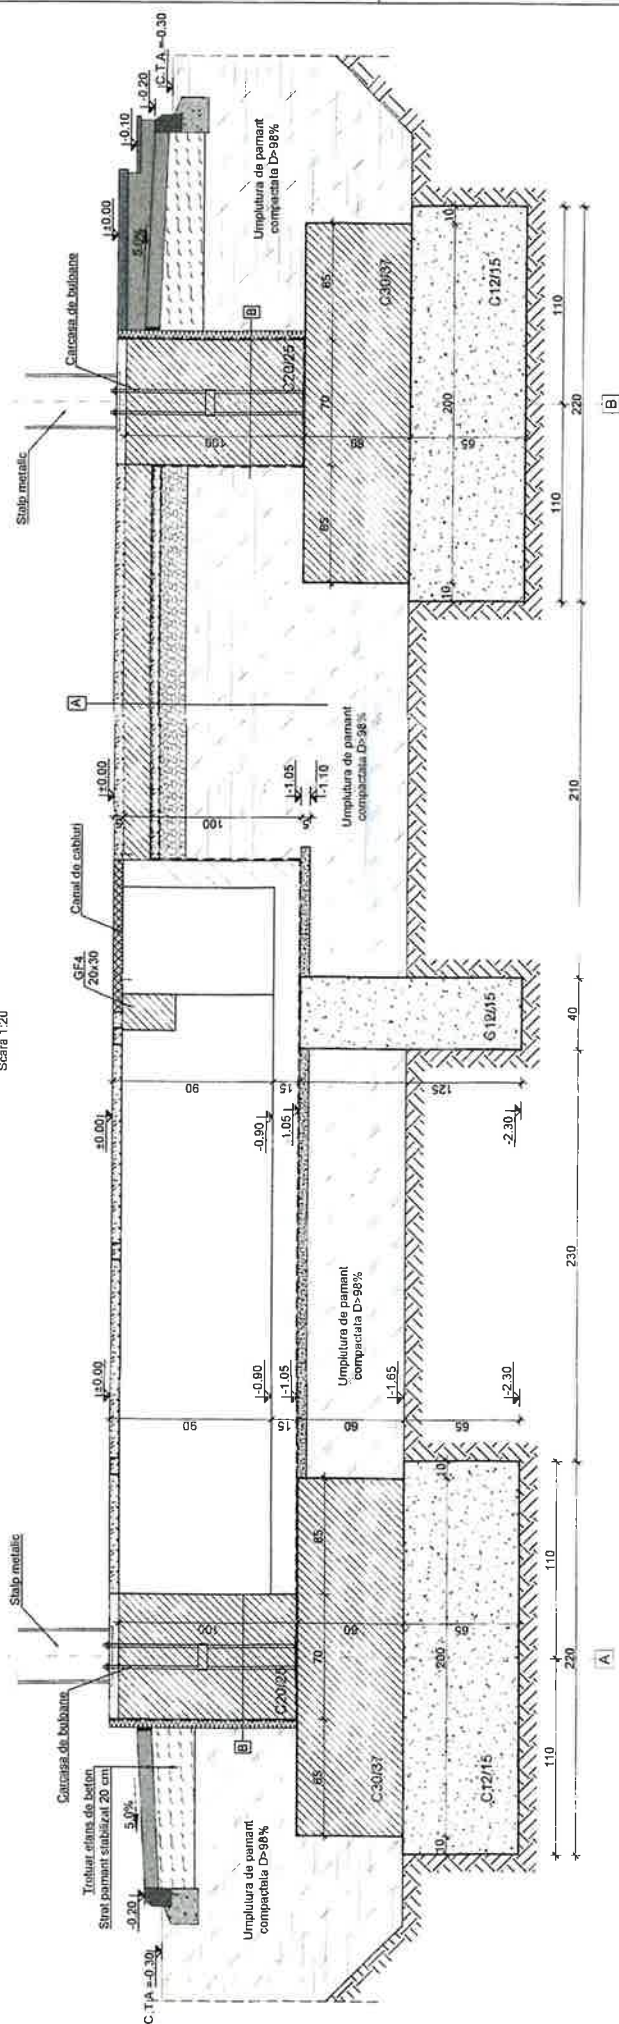

Score 1:20

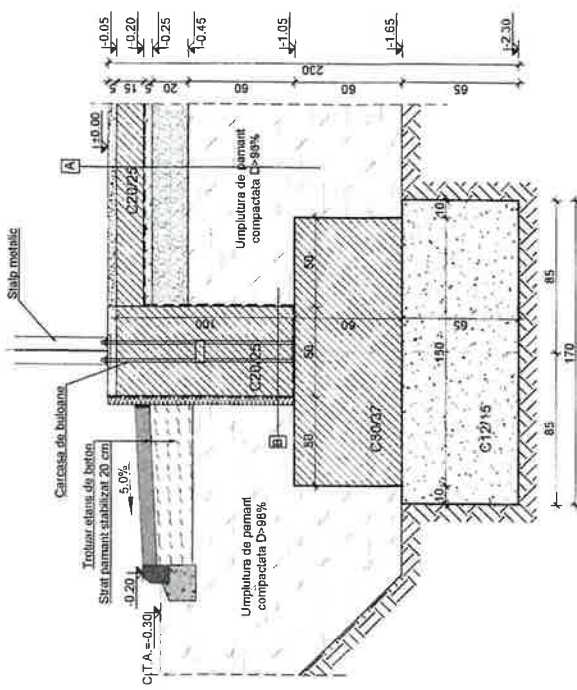

LEGENDA:

- A**

 - Finișaj conform arhitectură 5 cm
 - Placă b.a. 15 cm
 - Hidroizolație membrana bituminosă
 - Amorsa bituminosă
 - Bato de egalizare 5 cm
 - Bato HDPE
 - Supla de pământ compactat 15 cm
 - Umplutura de pământ compactată D=98%
 - Teren natural

B

 - Umplutura de pământ compactată D=98%
 - Hidroizolație bituminosă
 - Amorsa bituminosă
 - Cuzinet b.a.
 - Hidroizolație bituminosă
 - Amorsa bituminosă
 - Termozolație polistiren extrudat 5 cm
 - Protecție termozolație folie HDPE
 - Umplutura de pământ compactată D=98%

Cerinte de calitate:

- Beton de egalizare C12/15, X0, Dmax 32 mm
- Beton armat
 - C20/25 - cușnui b.a., grinză b.a., placă b.a.
 - XC1, Dmax 16 mm
- C30/37 - bloc de fundare b.a.
 - XC4, XF1, XF3 Dmax 16 mm
- Oul
 - B50/C
 - SPPB
- Accoperirea cu beton armat
 - 50 mm): bloc de fundare, cușnui b.a.
 - 40 mm): grinză de fundare b.a.
 - 25 mm): placă b.a.

NOTA:

Categoria de importanta: C
Clasa de importanta: I
Caracteristici zonale:
valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol: $s_k A = 2.0 \text{ MN/mq}$
valoarea de referinta a vitezii vantului: $v_b = 0.5 \text{ x Nm/q}$
valoarea de varf a acceleratiilor terenului: $a_g = 0.25g$, $\tau_c = 1.8s$.

Cota $\pm 0,00 = 109,55$ 

PROIECTANT GENERAL ȘI DE SPECIALITATE:

antibacterial, antifungal, and antiviral agents to be investigated, including chlorhexidine, chloroxymercurine, and chlorbutol.

Energobit
S.C. Energobit Control Systems S.R.L.
Cuij-Napoca, str. Nikola Tesla, nr. 6

Self project:

ing Laura Florea

Projectal:

ing. Manóara VASILE

1991

OUR REPO NO THREE S R L

PROJECT:

CONSTRUIRE STAȚIE DE TRANSFORMARE MT/IT PENTRU INSTALAȚIE DE STOCARE ENERGIE
ELECTRICĂ BILEJESTI 2 ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER

AMPLASAMENT: Jud Telbarman, Comuna Bloeyssd. C.F. 24552

SPECIALITATEA REZISTENȚĂ

OBJECT 2 CLÁDIRE DE MEDIE TENSUINE 1

TITLU PLANSA:

DETALII FUNDATII

Process	Planned
---------	---------

Nr. proiect:	Data:
--------------	-------

11/31/2025	01/2026
------------	---------

1:50	R2-02
------	-------

00

